

# PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ

## Nonprofit Kft.

**Székhely: 7621 Pécs, Színház tér 1.**

**Telephely: 7621 Pécs, Perczel utca 17.**

**7630 Pécs, Álmos utca 3.**



# TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Készítette: **TŰZ-PARTNER KFT. (1.)**  
7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság u. 33.  
Fiókt: 7632 Pécs, Táncsics M. u. 4.  
Adószám: 24979487-2-02  
Cégj. szám: 02-09-081056

  
Hegedűs Krisztián

Tűz- Partner Kft.

Tűzvédelmi főelőadó

Végzettség száma: 008337

Pécs, 2023. 03. 01.

## **BEVEZETÉS**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról kiadott 1996. évi XXXI. törvény III. fejezet 19. § felhatalmazása alapján, valamint a többször módosított 30/1996. ( XII. 6. ) BM rendelet, az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ), valamint a kiadott TvMI-k alapján, a **PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Színház tér 1. szám alatti területére és telephelyeire** a tűz elleni védekezésére

### **KIADOM az alábbi TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ot**

**Tűzvédelmi szabályzat:** A tűzvédelem érvényesülésének érdekében kiadott belső biztonsági szabályozás, vezetői intézkedés, amelyet a tűzvédelem érdekében mindenkinek meg kell tartania.

A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ tevékenységi területén fontos és szükséges feladat a tűzvédelem a megelőzést célzó tűzvédelmi szabályok betartása, a tűzesetek gyors, pontos és szakszerű jelzésének megszervezése, fogadása, továbbá a lehetőségekhez mérten történő hatékony beavatkozás.

Kiemelt feladat a megelőzés. Mindezekhez ismerni kell a veszélyeket, a veszélyforrásokat. A tűzvédelem az állampolgárok testi épségének megóvását, valamint a személy- és vagyonvédelmet kell, hogy szolgálja.

A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ dolgozói személyesen felelősek a tűzvédelmi rendelkezések, előírások, és a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a rendelkezések megtartásának ellenőrzéséért.

A jelen szabályzatban nem szabályozott, a tűzvédelemmel kapcsolatos kérdésekről, melyekben e szabályzat nem rendelkezik a Tűzvédelmi törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a hatályos, vonatkozó jogszabályok, szabványi előírás rendelkezése az irányadó.

#### **PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. főbb adatai:**

Fő tevékenység:	9001. Előadó-művészet
Céggjegyzékszám:	02 09 078213
Adószám:	23702033202
Székhely:	7621 Pécs, Színház tér 1.
Tűz esetén értesítendő személy:	Lipics Zsolt

#### **A Szabályzatot készítette:**

Név:	Hegedűs Krisztián
Bizonyítvány száma:	008337
Tel.:	+36 70/ 379-0676

A Tűzvédelmi Szabályzat a kiadás napján lép hatályba.


Jelen TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2023. március 01-től lép hatályba, visszavonásig érvényes és egyidejűleg hatályát veszti az előző TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.

Pécs, 2023. március 01.

Készítette:

**TŰZ-PARTNER KFT.(1.)**  
7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság u. 33.  
Fiókt: 7632 Pécs, Táncsics M. u. 4.  
Adószám: 24979487-2-02  
Céj. szám: 02-09-081056

Kiadta:



Hegedűs Krisztián  
Tűz- Partner Kft.  
Tűzvédelmi főelőadó  
Biz. szám: 008337



Lipics Zsolt  
Ügyvezető igazgató  
PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.

## Tartalomjegyzék

<b>BEVEZETÉS.....</b>	<b>2</b>
<b>1. ÁLTALÁNOS RÉSZ .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. A Szabályzat hatályai.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. A szabályzat feltételrendszere .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Megismertetési kötelezettség .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.. ügyvezetőjének általános és konkrét tűzvédelmi feladatai .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. A dolgozók, munkatársak általános és konkrét tűzvédelmi feladatai .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. A tűzvédelmi szakember feladatai.....</b>	<b>16</b>
<b>3. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK .....</b>	<b>17</b>
<b>3.1. A szervezet feladata, felépítése .....</b>	<b>17</b>
<b>4. AZ ÉPÍTMÉNYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1. Építményre vonatkozó általános tűzvédelmi használati szabályok .....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.2. Tűzoltási út, terület és egyéb utak.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.3. Tüzelő-, fűtőberendezések.....</b>	<b>18</b>
<b>4.4. Csatornahálózat.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.5. Gépi berendezések .....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.6. Villamos berendezések.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.7. Villámvédelem .....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.8. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés, kulcsszéf.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.9. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>4.10. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat .....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>5. A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK.....</b>	<b>32</b>
<b>5.1. Tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi használati szabályok.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>5.2. Dohányzás.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>5.3. Tárolás, szállítás szabályai .....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>5.4. Raktározás tűzvédelmi használati szabályai.....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
<b>5.5. Iroda és irodai jellegű tevékenység tűzvédelmi használati szabályai .....</b>	<b>35</b>
<b>5.6. Járművek tűzvédelmi használati szabályai.....</b>	<b>36</b>
<b>5.9. Parkoló .....</b>	<b>37</b>
<b>6. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA .....</b>	<b>44</b>

<b>6.1. Általános feltételek .....</b>	<b>44</b>
<b>7. A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK .....</b>	<b>45</b>
7.1. Tűzvédelmi oktatás .....	45
7.2. Tűzvédelmi szakvizsga .....	45
7.3. Tűzvédelmi szakfeladatok .....	45
<b>8. A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZJELZÉssel, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI .....</b>	<b>45</b>
8.1. Munkavállalóknak a tűzjelzéssel kapcsolatos feladatai.....	45
8.2. Munkavállalóknak a tűzoltással kapcsolatos feladatai.....	47
8.3. Munkavállalóknak a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai .....	48
<b>9. A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉT KÉPEZŐ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK MAXIMÁLIS LÉTSZÁMA .....</b>	<b>49</b>
<b>10. JOGKÖVETKEZMÉNYEK.....</b>	<b>49</b>
10.1. Általános előírások.....	49
<b>MELLÉKLETEK .....</b>	<b>50</b>
1. sz. melléklet, Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez .....	50
2. sz. melléklet, Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról nyilatkozat .....	52
3. számú melléklet, Tűzvédelmi üzemeltetési napló .....	53
4. számú melléklet, Megbízás tűzvédelmi eszköz- berendezés felügyeletére, kezelésére, felülvizsgálatára .....	62

**1.****ÁLTALÁNOS RÉSZ****1.1. PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Tűzvédelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja**

- A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ sajátosságainak megfelelően meghatározni, és egységes szerkezetbe foglalni a tűz elleni védelemmel kapcsolatos kötelezettségeket;
- Meghatározni a tűzvédelmi feltételrendszer megteremtéséhez, a védelmi feladatokhoz igazodó irányelveket;
- Kialakítani a hatékony megelőzést szolgáló belső szabályokat-, szabályzókat, utasításokat;
- Biztosítani, hogy a tűz elleni védelem megfelelő műszaki feltételei fokozatos megteremtésével olyan védelmi színvonal valósuljon meg, mely kellő preventív hatással bírjon a PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ területén, és megfelelően szolgálja a működési valamint az alkalmazottak testi és személyi biztonságát;
- Elérni, hogy a gazdálkodó szervezet minden alkalmazottja megértse a megelőzés jelentőségét, felismerje a tüzeseteket előidéző körülményeket, kezdeményezze a tűzveszély elhárítását, illetve képes legyen a bekövetkezett tüzeset során szakszerű intézkedések, riasztás megtételére.

**1.2. A Szabályzat hatályai**

- A Szabályzat területi hatálya  
A Szabályzat területi hatálya kiterjed a PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ címben szereplő telephely épületére, működési területére, helyiségeire, közlekedőire, szociális helyiségeire, szabadtéri részeire stb.
- A Szabályzat személyi hatálya  
Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a gazdálkodó szervezet által bármilyen jogcímen foglalkoztatott, munkavégzéssel megbízott, vagy egyéb jogviszonyban álló természetes személyekre, dolgozókra, vállalkozókra, ügyfelekre a rájuk vonatkozó mértékben.

**1.3. A szabályzat feltételrendszere**

- A tűzvédelmi megelőző tevékenység ellátásához szükséges tűzvédelem személyi és tárgyi feltételeit, valamint hatékony működésének feltételeit meg kell teremteni.
- A tűzvédelmi feltételrendszer megteremtéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell. Tűzvédelmi szolgáltatás egyedi megbízások alapján látja el a PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ tűzvédelmi szakfeladatait.

**1.4. Megismertetési kötelezettség**

- A Szabályzat előírásait a gazdálkodó szervezetenél (a rá vonatkozó mértékben) *minden dolgozó köteles oktatás formájában megismerni, azt betartani, illetve azt betartatni.*
- A Szabályzat előírásait minden egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottnak, a munkafadataira figyelemmel, a szükséges mértékben ismertetni kell.
- A tűzvédelmi szabályok - vétkes, szándékos vagy gondatlan - megszegése fegyelmi, szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után:
  - Szabálysértési eljárás kezdeményezése a hatóság joga.
  - Büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezése a rendőrség, vagy a gazdálkodó szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik, a tűzoltó hatóság véleményének figyelembevételével.
  - Az ellen, aki jelen Szabályzat előírásait jelentési kötelezettségeit nem tartja be – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – felelősségre vonás alkalmazandó.

## **2. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

### **2.1. PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ ügyvezetőjének általános és konkrét tűzvédelmi feladatai:**

- Felelős, a hozzá tartozó terület, épület tűzvédelmi helyzetéért.
- Megszervezi a felügyelete alá tartozó épület, terület tűzvédelmi munkáját, és biztosítja a működésének feltételeit.
- Gondoskodik a - tűzvédelmi hatóságoktól függetlenül -, a tűzvédelmi ellenőrzések megtartásáról. Intézkedik a megállapított hiányosságok határidőre történő megszüntetéséről.
- A tűzesetek bekövetkezésében vétkes személyekkel szemben felelősségre vonást kezdeményez.
- Intézkedik a tűzvédelmi megelőző rendszabályok, tűzvédelmi határozatok, tűzvédelmi használati szabályok megtartásáról.
- Biztosítja a tűzvédelemhez (pl.: tűzoltó készülék beszerzése, javítása, karbantartása, biztonsági jel, stb.) szükséges pénzügyi forrásokat.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
- A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles megtartani, végrehajtani, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenőrizni.
- Ellenőrzi a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által megtartott tűzvédelmi ellenőrzéseken.
- Új létesítmények, gépek, berendezések, új technológiai eljárások alkalmazása során gondoskodik a vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásáról.
- A tűzvédelmi feladatok zavartalan, szakszerű ellátása érdekében szükség szerint igénybe veszi a tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező tűzvédelmi szakembert, szolgáltatót, mellyel a gazdálkodó szervezetnek folyamatos szerződése van.
- Szükség esetén engedélyezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet.
- Gondoskodik a dolgozók évente – a naptári fordulóval - megtartandó tűzvédelmi oktatásáról, valamint a jogszabályokban, vagy hatósági előírásra történő oktatásról.
- Közreműködik a tűzesetek helyszínének biztosításában.
- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmet érintő felülvizsgálatokat jogszabályokban, szabványokba rögzített időszakonként elvégezzék, és a hiányosságokat megszüntessék.
- Beosztottai felé rendelkezik a tűzvédelem hatályos megállapításainak, határozatainak határidőre történő végrehajtásáról.
- Fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet a tűzvédelmi ügyekben.
- Külső személyek munkavégzése esetén gondoskodik a tűzvédelem érdekében szükségessé váló felügyeletről, a külső vállalkozóknak a feladatok ellátásához igazodó szabályozás megismertetéséről.

### **2.2. A dolgozók, munkatársak általános és konkrét tűzvédelmi feladatai**

#### **A dolgozók kötelesek:**

- Megismerni, elsajátítani és végrehajtani a munkaterületükre, tevékenységükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, tűzvédelmi használati szabályokat.
- Felelősek a munkavégzés során használt gépek, berendezések és eszközök kezelési utasításaiban foglaltak szerinti üzemeltetéséért, ellenőrzéséért.
- Előírás szerint részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, képzéseken, az azon való részvételét aláírásával igazolni.
- Munkaterületükön lévő tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek használatát, kezelését megismerni, elsajátítani.
- Minden dolgozó a tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó eszközök ép, működőképes állapotát megóvni, a rongálókkal szemben határozottan fellépni.
- A munkahelyének tűzjelzési lehetőségét és módját megismerni.
- Tűzeset, vagy káreset alkalmával a részére meghatározott feladatokat végrehajtani, a tűz oltásában részt venni.

- A személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat közvetlen munkahelyi felettesének jelenteni.
- Munkahelyi rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez a munkahelyi vezetőtől írásbeli engedélyt kérni, a jogszabályokban, valamint a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után kikapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A munkavégzés befejeztével szemrevételezéses ellenőrzést tartani a munkahelyén, ennek keretében el kell végezni az áramtalanítás és az elzárás műveleteit, meg kell győződni arról, hogy a tevékenységből eredően nem keletkezett-e tűzveszély.
- Az ellenőrzés terjedjen ki az alábbiak megtartására, többek között:
  - villamos berendezések feszültségmentesítésére,
  - tüzelő-, fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére,
  - közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,
  - hulladék eltávolítására,
  - tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására,
  - nyílászárók becsukására, lezárására,
  - minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.
- A dohányzási és tűzgyújtási tilalmakat betartani, illetve betartatni.

### **Gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai**

Részt vesz a tűzvédelmi feladatok ellátásában, segítséget nyújt azok megoldásához.

Biztosítja a tűzvédelmi eszközök, felszerelések működőképességéhez, készenlétkben tartásához szükséges anyagi fedezetet.

Minden évre - a Tűzvédelmi vezető bevonásával - elkészíti a tűzvédelmi költségkeretet, s biztosítja annak folyamatos végrehajtását. Biztosítja az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálatához, az érintésvédelmi ellenőrzésekhez az anyagi feltételeket.

Gondoskodik arról, hogy új dolgozó a felvétele esetén, addig ne álljon munkába, amíg tűzvédelmi oktatásban nem részesült.

Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap.

### **Művészeti vezető tűzvédelmi feladatai**

Gondoskodni köteles a tűzvédelmi szabályzatban elírtaknak megfelelően az előadások és rendezvények (ha szükséges) a tűzoltóság felé írásban történő bejelentéséről. Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre megbízást kap.

### **Rendező, rendezői asszisztens tűzvédelmi feladatai**

Felelősek a rábízott darabok színpadi beállításánál maradéktalan betartásáért, illetve betartatásáért.

Vonatkozó utasításait úgy kiadni, hogy a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások maradéktalan végrehajtást nyerjenek.



Minden olyan esetben, amikor a színpadon a szerep követelményeinek megfelelően tűzveszélyes cselekmény végzésére is szükség van, a próbákat, főpróbát megelőző 8 nappal írásos engedélyt kell kérniük a tűzveszélyes cselekmény végeztetéséhez.

Az engedélykérelemben fel kell tüntetnie a nyílt láng, illetve a tűzveszélyes cselekmény pontos helyét, idejét és a tervezett felhasználandó anyagot.

A tűzveszélyes cselekményt csak azután lehet végrehajtani, ha ehhez az írásos engedélyt megkapták. Minden esetben gondoskodni kell arról, hogy az írásos engedélyben a tűzveszélyes cselekmény végzésére vonatkozó eseti tűzvédelmi előírások maradéktalan végrehajtást nyerjenek.

A próbákon a rendező asszisztens a rendezői utasításoknak megfelelően köteles eljárni, de abban az esetben, ha a rendező utasításokat tűz, illetve balesetveszélyt rejt magában, annak végrehajtása előtt köteles az ügyvezető igazgatóval, annak akadályoztatása esetén a tűzvédelmi vezetővel konzultálni. Ellátnak minden egyéb olyan jellegű tűzvédelmi feladatot, amelyre megbízást kapnak.

### **Nézőtéri felügyelet tűzvédelmi feladatai**

Felelős a hozzá beosztott dolgozók részéről a tűzvédelmi szabályzat előírásainak maradéktalan betartásáért, betartatásáért.

Előadás kezdete előtt 1 órával köteles a hatáskörébe tartozó területet tűzvédelmi szempontból is felülvizsgálni.

Hiányosság észlelése esetén a nézők bebocsátására addig nem adhat engedélyt, amíg a hiányosságot meg nem szüntették.

Ellát minden egyéb olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre megbízást kap.

### **Díszlettervező tűzvédelmi feladatai**

A bemutatásra kerülő darabok díszleteinek és kellékeinek, illetve azok színpadon történő elrendezéseinek megtervezése során kötelessége gondoskodni arról, hogy a színpadra vonatkozóan annak alapterületéhez viszonyított méretarányos rajzot (elrendezési) is elkészítse a szükséges szöveges magyarázattal. Az elrendezési rajz elkészítésénél kötelessége figyelembe venni a színpadra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

Minden olyan esetben, amikor az elrendezési rajz elkészítése során az oda vonatkozó tűzvédelmi előírások nem tarthatók be, az első nyilvános előadás megtartása előtt legalább 30 nappal a díszlettervező kötelessége az eltéréshez írásban engedélyt kérni az ügyvezető igazgatótól.

Az elkészült elrendezési rajzot a díszlettervező az ügyvezető igazgatónak az első nyilvános előadás megtartása előtt legalább 20 nappal köteles leadni. Az elrendezési rajznál a vonatkozó előírásoktól történő eltérés esetén az előző pontban rögzített eltérési engedélyt csatolni kell. A fentiekben előírtak külső személy (vendég vagy esetenként megbízott) díszlettervezésére is vonatkoznak. Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre megbízást kap.

### **Ügyeletes világosító tűzvédelmi feladatai**

Kötelessége gondoskodni arról, hogy előadások előtt az irányfény világítás be legyen kapcsol a, megfelelő működési állapotát az előadás megkezdése előtt 50 perccel kötelessége ellenőrizni, valamint az ellenőrzés elvégzését igazoló aláírását és észrevételeit az ügyelőnél lévő tűzvédelmi nyilatkozatban megtenni. Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre megbízást kap.

### **Műhelyvezető tűzvédelmi feladatai**

Irányítja a hozzá beosztott tűzvédelmi tevékenységet.  
Felelős a telepen a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáért.

Biztosítja a zavartalan működéshez szükséges technikai eszközök üzemképességét, azok állandó használhatóságát.

A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét meghaladó esetekben jelzést tesz a műszaki vezető felé a tűzvédelmi probléma megoldására.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseiben, akadályoztatása esetén e feladatra intézkedésre jogosult személyt bíz meg.

Figyelemmel kíséri a karbantartásra vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat, a változások átvezetését kezdeményezi, és ellenőrzi az azokban foglaltak betartását.

A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él munkáltatói fegyelmi jogkörével.

Ellát minden egyéb olyan feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében vezetői hatáskörébe tartozik.

Javaslatot tesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése során a szabályok betartására.

A dolgozókkal tudatosítja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat, munka befejezésekor ellenőrzi az üzem területét, s amennyiben hiányosságot tapasztal, akkor intézkedik annak megszüntetésére.

Rendszeresen megtartja az irányítása alá tartozó dolgozók tűzvédelmi oktatását, s vezeti az e célra rendszeresített nyilvántartást.

Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre közvetlen vezetőjétől megbízást kap.

### **Ügyeletes tűzvédelmi feladatai**

Biztosítja a zavartalan működéshez szükséges tűzvédelmi technikai eszközök üzemképességét, azok állandó használhatóságát.

A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét meghaladó esetekben jelzést tesz a műszaki vezető felé a tűzvédelmi Probléma megoldására.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseiben, akadályoztatása esetén e feladatra intézkedésre jogosult személyt bíz meg.

Előadások előtt ellenőrzi, a tűzvédelmi előírások betartását, s csak akkor ad engedélyt az előadás megkezdésére, ha tűzveszélyes állapot nem áll fenn.

A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él munkáltatói fegyelmi jogkörével.

Javaslatot tesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése során a szabályok betartására. Előadás közben felügyeli a tűzveszélyes tevékenység során a szabályok érvényesülését.

A dolgozókkal tudatosítja és betartatja a tűzvédelmi elírásokat, munka befejezésekor ellenőrzi a működési területét, s amennyiben hiányosságot tapasztal, akkor intézkedik annak megszüntetésére.

Teljes felelősséggel tartozik az előadások tűz- és balesetmentes lebonyolításáért.

Az előadás és próbák megkezdése előtt, 20 perccel a kijelölt színpadmestertől átveszi a színpadot, amikor is meggyőződik a beépített díszlet használhatóságáról és arról, hogy a színpad megfelel-e az idevonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre a közvetlen vezetőjétől erre megbízást kap.

### **Színpadmester tűzvédelmi feladatai**

Próbák és előadások alatt biztosítja munkaterületén a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartását. Próbák és előadások kezdete előtt ellenőrzi a munkaterületén lévő tűzoltásra alkalmas berendezések üzemképességét, és ennek tényét jelzi az ügyelő felé.

Naponta egy alkalommal ellenőrzi a záportartály vízállását, és megállapításait az e célra rendszeresített nyilvántartásban rögzíti.

Megtartja és dokumentálja a hozzá beosztott dolgozók évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatását.

Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre hatáskörébe tartozik, illetve erre megbízást kap.

### **Műszaki vezető tűzvédelmi feladatai**

Biztosítja a színház és a színház kezelésében levő valamennyi létesítmény zavartalan működéséhez szükséges tűzvédelmi technikai eszközök üzemképességét, azok állandó használhatóságát.

A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét meghaladó esetekben jelzést tesz az ügyvezető igazgató, illetve tűzvédelmi megbízott felé a tűzvédelmi probléma megoldására.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseiben, akadályoztatása esetén e feladatra intézkedésre jogosult személyt bíz meg.

Figyelemmel kíséri a karbantartásra vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat, a változások átvezetését kezdeményezi, és ellenőrzi az azokban foglaltak betartását.

A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él munkáltatói fegyelmi jogkörével.

Ellát minden olyan egyéb feladatot, mely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében a hatáskörébe tartozik.

Javaslatot tesz az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése során a szabályok betartására.

Rendszeresen megtartja az irányítása alá tartozó dolgozók évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatását, s vezeti az e célra rendszeresített nyilvántartást.

Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, melyre közvetlen vezetőjétől megbízást kap.

### **Raktáros tűzvédelmi feladatai**

Biztosítja a raktárban levő tűzvédelmi felszerelések üzemképességét, azok állandó használhatóságát. Javaslatot tesz területén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése során a szabályok betartására.

Gondoskodik a raktárakban tárolt, használt tűzveszélyes anyagok megfelelő kezeléséről, tárolásáról, és zárva tartásáról.

Biztosítja a raktárakban a különböző veszélyességi osztályba tartozó áruk szabályzat szerinti elkülönített tárolását

Biztosítja a közlekedési utakat, gondoskodik arról, hogy azok még átmenetileg se kerüljenek lezárásra, illetve leszűkítésre.

Figyelemmel kíséri a tűzveszélyre utaló figyelmeztető és jelző feliratokat, azok hiánya vagy sérülése esetén intézkedik azok pótlásáról.

Felel az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáért. Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre közvetlen vezetőjétől megbízást kap.

### **Portás tűzvédelmi feladatai**

A portások szolgálatuk átvételekor kötelesek meggyőződni az elektromos tűzjelző központ, berendezés, a távbeszélő készülék, a riasztóberendezés, stb. üzembiztonságáról. Naponta egy alkalommal /reggel/ a tűzjelző berendezés biztonságos üzeme érdekében vonalpróbát kell tartani. A berendezés állapotát naplóba kell bejegyezni.

A szolgálatot teljesítő portások tűz esetén kötelesek a kifüggesztett utasítás, illetve a tűzriadó tervben meghatározottak szerint eljárni.

Portahelyiségenként I db 6kg-os porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.

A korábban kiadott tűzvédelmi feladatokat előíró igazgatói utasításokban, üzemeltetési vezetői utasításban foglaltak szerint kötelesek eljárni a szemét-hulladék kezelés és a gépkocsi parkolás tekintetében.

Ellát minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre közvetlen vezetőtől megbízást kap.

### **Karbantartó tűzvédelmi feladatai**

Biztosítja a létesítmény zavartalan működéséhez szükséges tűzvédelmi technikai eszközök üzemképességét, azok állandó használhatóságát.

A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét meghaladó esetekben jelzést tesz a vezetője felé a tűzvédelmi probléma megoldására.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseken.

Figyelemmel kíséri a karbantartásra vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat, a változások átvezetését kezdeményezi, és ellenőrzi az azokban foglaltak betartását.

A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén figyelmezteti a dolgozókat a szabályok betartására.

A dolgozókkal tudatosítja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat, munka befejezésekor ellenőrzi a munka területét, s amennyiben hiányosságot tapasztal, akkor intézkedik annak megszüntetésére.

Ellát minden olyan egyéb tűzvédelmi feladatot, amelyre közvetlen vezetőtől megbízást kap.

### **Gépkocsivezetői tűzvédelmi feladatai**

Kötelességük gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek. Gépjármű közlekedése során abban dohányozni tilos.

A gépkocsivezető köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű olyan állapotban legyen, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz vagy robbanás ne keletkezzen.

Olyan gépjárművet, amely nem felel meg a meghatározott követelményeknek, üzemeltetni nem szabad. Üzemeltetés közben a gépjárműre vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásáért a gépkocsivezető felelős.

A gépjárműveket tűzoltó készülékkel kell ellátni.

A tűzoltó készüléket a gépjárművön úgy kell elhelyezni, hogy az állandóan hozzáférhető helyen legyen.

A kezelésükbe adott gépkocsi tárolókban tűzveszélyes anyagot nem tárolhatnak még ideiglenesen sem, és kötelesek a tárolók tisztán tartásáról gondoskodni.

Ellátnak minden olyan tűzvédelmi feladatot, amelyre közvetlen vezetőtől megbízást kapnak.

### **Az alkalmazásban lévő dolgozók tűzvédelmi feladatai**

A dolgozók a munkahelyükhöz tartozó létesítményeket a megelőző tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett, csak a használatbavételi, üzembe helyezési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelő használhatják.

A dolgozók feladata a munka során alkalmazott berendezések, gépek ellenőrzése, tisztítása. Tűzveszélyes folyadékok használatánál az elcsepegés megakadályozása, felitatás, és az anyag megsemmisítése is a munkát végző feladata.

A dolgozó köteles a munkájával kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat maradéktalanul betartani. Munkája során gondoskodnia kell a kijelölt közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról.

Munkáját, ha ez szabályozva van, csak az előírásnak megfelelő öltözékben végezheti. (pl. ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a munkahelyen a dolgozó nem viselhet olyan lábbelit, nem használhat olyan szerszámot, amely gyújtási veszélyt jelenhet.)

Csak teljesen ép, biztonságos szerszámmal dolgozhat, hiba esetén a gépet, berendezést azonnal le kell állítani. Minden rendellenességet jelentenie kell közvetlen felettesének, a hiba elhárítására intézkednie kell. Gépet, berendezést csak megfelelően kioktatott, szakképzett személy kezelheti.

Az észlelt tüzet azonnal jelezni, jelenteni kell a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a hivatásos tűzoltóságnak, tűzvédelmi vezetőnek és a közvetlen felettesének.

A dolgozó kötelessége a munkahelyére vonatkozó tilalmi rendelkezések maradéktalan megtartása. (pl. dohányzási tilalom, vagy más nyílt láng használatával járó munka tilalma, stb.) Munkatársait figyelmeztetni köteles, ha azok a szabályokat, tilalmakat megszegik.

A munkához csak annyi nyers- és félkész anyagot szabad a munkahelyen elhelyezni, amennyi az ott folytatott egy napi tevékenységhez szükséges.

Tűzveszélyes folyadékot a munka befejezése után a kijelölt tároló helyre kell vinni, és azt a következő felhasználásig ott kell tárolni.

Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések (tűzoltó felszerelések, táblák, stb.) elhelyezését, megközelíthetőségét, készenlétben tartásait.

Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzveszélyes munka végzését, a munkavégzés során a szabályok megtartását.

Gondoskodik a működési területén a feltárt tűzvédelmi hiányosságok azonnali megszüntetéséről, akadályoztatás esetén értesíti a közvetlen vezetőjét.

Egy személyben felelős a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartásáért. Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatot, amelyre szóban vagy írásban megbízást kap.

### **2.3. A tűzvédelmi szakember feladatai**


Tevékenységét a jogszabályi, szabványi előírásoknak megfelelően, egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint látja el.

- A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ területén, segíti a tűzvédelmi rendelkezések és a belső intézkedések, előírások betartását, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére.
- Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok ellátását. Tűzmegelőzési szakmai segítséget nyújt a dolgozóknak a szakirányú feladataik végrehajtásához.
- Közreműködik a dolgozók tűzvédelmi oktatásában, a tűzvédelmi továbbképzésükben. Szükség szerint megtartja, a dolgozók elméleti és gyakorlati oktatását.
- Kidolgozza a PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Tűzvédelmi Szabályzatát.
- Szakirányú segítséget nyújt a tűzvédelmi dokumentációk kidolgozásához.
- Részt vesz a tűzoltósági, felügyeleti szervek, és egyéb hatóságok ellenőrzéseiben, bejárásain, szemléin.
- Véleményezheti a gazdálkodó szervezet területére vonatkozó az illetékes vezető által kidolgozott alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó eseti engedélyeket.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezések, felszerelések üzemképességének folyamatos fenntartását, időszakos felülvizsgálatát, ellenőrzésük és karbantartásuk elvégzését.
- Meghatározza a gazdálkodó szervezet területére vonatkozóan az alapvető technikai normaként követendő és betartandó megfelelő típusú tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket.
- Gondoskodik a gazdálkodó szervezet létesítményeinek, helyiségeinek esetleges kockázati osztályba sorolásáról.
- A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ területén bekövetkezett és a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre, tűzvédelmi szabályzat kiegészítésére, átdolgozására.



### **3. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

#### **3.1. A szervezet feladata, felépítése**

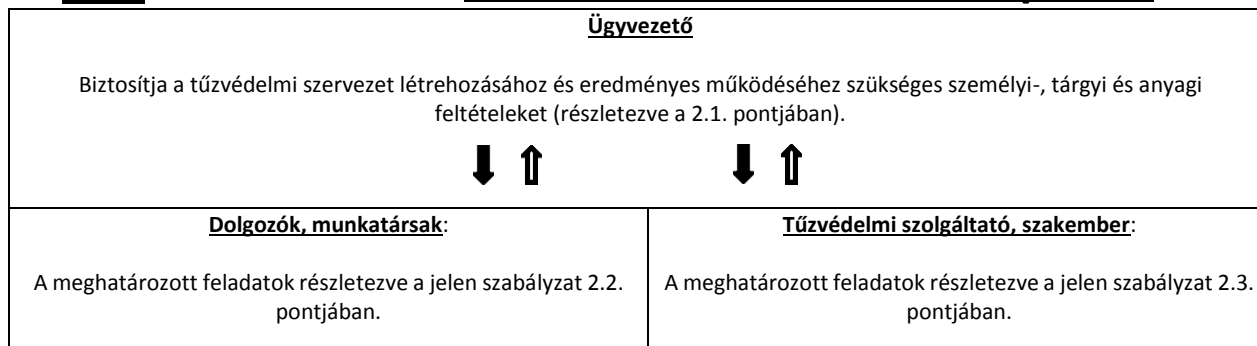

Értelmezés:



Utasításadás  
Javaslattétel

### **4. AZ ÉPÍTMÉNYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK**

#### **4.1. Építményre vonatkozó általános tűzvédelmi használati szabályok**

- A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.
- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és Az iroda részben jól látható helyen a Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

#### **4.2. Tűzoltási út, terület és egyéb utak**

- A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagyszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az 500 m<sup>2</sup>-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben, vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével. A nagylégterű helyiségen belül, a 48/A. § (3) bekezdés g) pontgb) és gc) alpontja szerint kialakított, éghető anyagtól, tárgytól mentes sávon tárolás nem végezhető, azt állandóan szabadon kell tartani. A sávot jelöléssel kell ellátni.
- A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg Az iroda részben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
- A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
- Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

#### **4.3. Tüzelő-, fűtőberendezések**

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt (kezelési utasításban előírtak alapján).
- A tüzelőberendezés kezelését és karbantartását a használati utasításban előírtak szerint kell végezni az erre megbízott és kioktatott személynek.
- Hősugárzók használatakor a sugárzó irányba minimum 1 méter, egyéb irányba pedig minimum 0,6 méter távolságot kell tartani.
- Zárt rendszerű olajradiátor használatakor minden irányban 0,6 méter távolságot kell tartani az éghető anyagtól.
- Elektromos fűtési rendszer esetében a villamos hálózat terhelhetőségére minden esetben fokozott figyelemmel kell lenni.
- Villamos berendezést csak a működőképes bekapcsolt állapotot jelző ellenőrzőlámpával szabad üzemeltetni.
- Villamos fűtőberendezést, hőfejlesztő készüléket csak nem éghető anyagú, szigetelő alátétten szabad elhelyezni, üzemeltetni.
- Villamos fűtőberendezést, hőfejlesztő készüléket, hősugárzót felügyelet nélkül hagyni tilos!
- Villamos főzőlapot, elektromos tűzhelyet, kerámialapos tűzhelyet fűtés céljára igénybe venni tilos!
- Bármilyen típusú fűtőberendezést letakarni, vagy az eszközön éghető anyagot tárolni, ruhát szárítani tilos!

#### **4.4. Csatornahálózat**

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

#### **4.5. Gépi berendezések**

- A létesítményekben, munkahelyeken elhelyezett valamennyi berendezést, eszközt csak a gyártó, forgalmazó által kiadott, a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, kezelési utasításban meghatározott előírások szerint szabad használni, és karbantartani.
- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

#### **4.6. Villamos berendezések**

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A tevékenységhez esetlegesen használt meleg, forró eszközöket csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően, csak a saját tároló helyére szabad tenni, használat után ki kell kapcsolni.
- Az ilyen eszköz és a technológiához használt éghető folyadék között minden esetben biztosítani kell a megfelelő védőtávolságot, ami 0,5 méter.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. Ennek végrehajtásáért a helyiséget utoljára elhagyó személy a felelős.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratúti utvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható (pl.: takarás).
- A létesítményben a jogszabályi, szabványi előírásoknak megfelelő elektromos világítást, berendezést szabad használni.
- A villamoshálózatot, elektromos berendezéseket csak méretezésüknek megfelelően szabad terhelni.
- A meghibásodott villamos berendezést használni tilos.
- A villamos berendezések központilag és szakaszosan is leválaszthatóak.
- A villamos- és világító berendezés és éghető anyag között (pl.: dekorációk, díszletek, stb.) olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. A villamos világítótest és az éghető anyag között a használati utasításban előírt távolságot kell betartani (minimum 0,5 méter).
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetése, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzete jelölve van.
- A villamos berendezések, villamos gépek, fogyasztó berendezések, kapcsolók, vezetékek felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.
- A villamos berendezések, elektromos hálózat felülvizsgálatának gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő.

#### **4.7. Villámvédelem**

- Az épület villámvédelme nem norma szerint meglévő villámvédelmi rendszer, mely a létesítésekor hatályos jogszabályi előírások, és az engedélyezett terv szerint készültek el.
- A meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.

- Az előző bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet biztosítani.
- A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.
- Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere már nem alkalmazható rá.

#### **4.8. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés, kulcsszéf**

- A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni szükséges.
- A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
  - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
  - b) ahol e rendelet előírja és
  - c) jogszabályban meghatározott esetekben

az alábbi táblázat szerint:

<b>Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m<sup>2</sup></b>	<b>Általános esetben</b>	<b>Robbanásveszélyes anyag tárolása</b>
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

- A tűzvédelmi hatóság az előző bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- A létesítményterületén a jogszabályi előírásoknak megfelelő számú és oltóhatású tűzoltó készülék van elhelyezve és üzemképes állapotban tartva.

##### **4.8.1. A tűzjelző berendezés üzemeltetése**

- Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja
- kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,

- ba tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
- a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
- (A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
- A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
- a berendezés üzemképes állapotát,
- a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
- az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
- a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
- az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
- az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

#### **4.8.2. Tűzjelző meghibásodás és kikapcsolás**

- A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
- A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
- A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
- A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
- a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
- a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
- a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
- az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban – annak hiányában írásban – rögzítve vannak.

#### **4.9. Hő- és füstelvezetés, szellőztetés**

- A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
- Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
- Az feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
- A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.
- A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

#### **4.10. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer**

- Az épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségyszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.
- A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.
- Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.
- Az előző pontban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
  - a) tűzoltó készülékeket,
- Biztonsági jelet kell elhelyezni a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
  - a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
  - b) a dohányzás tilalmát és
  - c) a vízzel oltás tilalmát.
- A biztonsági jelet a 20 m<sup>2</sup>-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.
- A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetők legyenek.
- A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.
- A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárat ajtó fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.
- Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.
- Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.
- A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

**4.10. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat****4.11.1. Általános előírások**

- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

	A	B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) <sup>1)</sup> 12 hónap (+ 1 hónap), <sup>2)</sup> 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

9	pánikzár, vészijárat zár, vészijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
11		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
13		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
14		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
15		füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
16		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
17		mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
18	biztonsági tápellátásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

- Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, valamint a hibák kijavításáról a 251. § szerint gondoskodni, ha



- a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
- Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.
- Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.
- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
  - a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
  - b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a következő bekezdésben előírtakat,
  - c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés elvégzésének határidejéig írásban dokumentálja és
  - d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
- Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
  - a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
  - b) sértetlen állapotáról,
  - c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
  - d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
  - e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
  - f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétérőlvaló szemrevételezéses meggyőződést.
- Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer
  - a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
  - b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.
- Az időszakos felülvizsgálat, továbbá az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő karbantartás elvégzésével teljesül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés.
- Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy az alábbi bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
  - Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül
    - a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
    - b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
- Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető
  - a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt vagy azzal egyenértékű megoldást alkalmaz,
  - b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,
  - c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
  - d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
- Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.

- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

#### **4.11.2. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása**

- Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
  - a) az előírt készenléti helyen van-e,
  - b) rögzítése biztonságos-e,
  - c) látható-e,
  - d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
  - e) használata nem ütközik-e akadályba,
  - f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
  - g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
  - h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
  - i) karbantartása esedékes-e,
  - j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
  - k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
- Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
- A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek a jelenleg hatályos OTSZ megfelelő mellékletében foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
- A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó, az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. (lásd: 4. számú melléklet):
  - a) a létesítmény nevét és címét,
  - b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
  - c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
  - d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
  - e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
- A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
- A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.
- A részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről gondoskodni kell.

#### **4.11.3 Tűzoltó-vízforrások ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása**

- A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

- A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszkekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
- A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.
- Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.
- A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás (lásd: 5. számú melléklet) tartalmazza
  - a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
  - b) a felülvizsgálat időpontját,
  - c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
  - d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.
- Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.
- Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékoltt, előírt víz meglétének és a vízvételzés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.

#### **4.11.4. A kifeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata**

- Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a közösségi létesítmények, továbbá vásárok következő villamos berendezéseire terjed ki:
  - a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
  - b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
  - c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
- Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat előírásai nem vonatkoznak az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,
  - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
  - b) egyéb esetben legalább 6 évenként
 a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. A hiba kijavításáról készült iratanyagot a jegyzőkönyv mellé kell tenni és meg kell őrizni. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során Az iroda részben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
- A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
- A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

#### **4.11.5. Villámvédelem felülvizsgálata**

- A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
  - a) a létesítést követően az átadás előtt,
  - b) az 54/2014. (XII.5.) rendeletben előírt időszakonként vagy
  - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
 kell elvégezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
  - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
  - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
  - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
  - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
 felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

#### **4.11.6. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata**

- Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.
- A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.
- Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására haladéktalanul intézkedni kell.
- A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni.
- A felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a tűzoltóság indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést.
- A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni.
- A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
- A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.
- A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

- Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkielző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy
- ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a jogosult személyt,
- az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
- a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.
- Ha az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, az (1) bekezdés szerinti napi üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer a berendezés állapotáról jelzést küld az állandó felügyelet részére.
- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy háromhavonta ellenőrzi
- az (1) és (2) bekezdésben foglaltak betartását,
- hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és
- hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
- hogy a tűzvédelmi üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
- hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
- hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír, festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.
- A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző berendezés megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani
- tüzeset után,
- téves riasztás esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a téves riasztást követően egyértelműen megállapítható,
- a berendezés meghibásodása esetén,
- a berendezés változtatása esetén,
- hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy
- új karbantartóval kötött szerződés után.
- Beépített tűzoltó berendezések esetén az üzemeltető kioktatott személyzete
- hetente szemrevételezéssel ellenőrzi az oltóanyag mennyiségét, az üzemképességgel összefüggő jelzőeszközök értékeit és a megengedettnél nagyobb oltóanyaghiány esetén a kezelési utasítás szerint jár el,
- havonta szemrevételezéssel megvizsgálja a fűvókák, a csővezeték és az oltóközpont állapotát, és ellenőrzi az oltóberendezéssel kapcsolatba kerülő munkavállalók képzettségét,
- az oltóberendezés csővezetékeit és szerelvényeit tisztán tartja, a rájuk rakódó szennyeződések eltávolítja és
- az oltóanyag-kiömlő nyílás és a védendő anyag között az oltóanyag bejuttatása érdekében megfelelő távolságot szabadon hagyja.
- (2) Automatikus működésű vízalapú berendezések üzemeltetői
- heti ellenőrzése kiterjed
- aa) a víz- és oltóanyag-ellátás szemrevételezésére,
- ab) a nyomásérték és a vízszintek ellenőrzésére,
- ac) a nyilvánvaló hiányosságok feltárására,

- ad) a fagymentességet biztosító fűtés hatásosságának ellenőrzésére, a kondenzvízgyűjtők ürítésére,
- ae) a próbariasztás ellenőrzésére szelep, szelepek nyitásával,
- af) a szivattyúk automata és kézi indítására és újraindíthatóságára, a szivattyú próbaüzemére, elektromos meghajtás esetén legalább 15 perc, belső égésű motor esetén legalább 20 perc – beleértve a habanyag bekeverő szivattyút – és
- ag) a vízellátást üzemi hálózatról tápláló vízáram és nyomás ellenőrzésére,
- havi ellenőrzése kiterjed
- ba) a belső égésű motor tömlőcsatlakozásainak szivárgásmentességének ellenőrzésére és
- bb) a tartalék áramforrás ellenőrzésére.
- (3) Az ellenőrzést a személyzet nélkül üzemelő létesítményekben nem szükséges elvégezni, ha a távfelügyelet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott paramétereket kontrollálni képes.
- Tűzjelző berendezések esetében a féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult személy
- ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit,
- ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,
- értékelje az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,
- működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni,
- ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését,
- ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését,
- tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé és
- végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.
- Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a jogosult személy
- elvégezze az (1) bekezdésben foglalt feladatokat, ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve; az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át) ellenőrzik,
- szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e,
- szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését – különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelőességét – befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.
- (3) A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult személy, a (4)–(5) bekezdésben, továbbá a 258. § (1)–(4) bekezdésben meghatározottakat elvégezze.
- (4) Tűzeset után

- – függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,
- meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e,
- meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket – vezérlés, hangjelzés, riasztástovábbítás – elvégezte-e, és
- ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.
- (5) Téves riasztás esetén
- meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz,
- ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,
- a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.
- A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén
- meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,
- meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan és
- a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.
- A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.
- 30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.
- Új karbantartóval kötött szerződés után ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét és el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.
- Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek – a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az üzemeltetői ellenőrzést végző személy, a jogosult személy –, ha azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé.
- A napi ellenőrzést elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon követésére.
- Az üzemeltető kijelöl a tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésére egy személyt (a továbbiakban: felelős személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszünteti.
- (2) Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti.
- (3) A felelős személy a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja és a tapasztalt figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi.
- (4) A jogosult személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztalt figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi.
- (5) A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgálatnak és karbantartottnak.
- (6) A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a jogszabályban és a gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók.

#### **4.11.8. Menekülési utat megvilágító lámpák, biztonsági világítás felülvizsgálata**

- Az elektromos áramforrásról üzemelő, menekülési utat megvilágító lámpákat háromhavonta üzemeltetői ellenőrzés alá kell vetni, évente pedig az időszakos felülvizsgálatot karbantartást el kell végezni, és azt adminisztrálni, a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban. Lásd: 3. számú melléklet.

#### **4.11.9. Hő-, és füstelvezető rendszer felülvizsgálata**

- A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének negyedéves üzemeltetői ellenőrzéséről tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni, melyben a félévenkénti időszakos felülvizsgálatát is adminisztrálni kell.
- A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.
- Az épületekben a hő és füstelvezető ablakok kinyílnak a tűzjelzésre. Az ablakok mechanikusan zárhatók, melyeket a biztonsági őrök zárnak be.

#### **4.11.10. Tűzgátló ajtók felülvizsgálata**

- A füst-, és tűzgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban, továbbá félévente el kell végezni az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot, melyet adminisztrálni kell a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

#### **4.11.11. Pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer felülvizsgálata**

- A pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszert minden rendezvény előtt, de legalább negyedévente üzemeltetői ellenőrzéssel kell ellenőrizni. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban, továbbá félévente el kell végezni az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot, melyet adminisztrálni kell a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

#### **4.11.13. Biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység felülvizsgálata**

- A biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegységet havonta üzemeltetői ellenőrzéssel kell ellenőrizni. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban, továbbá félévente el kell végezni az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot, melyet adminisztrálni kell a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

### **5. A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK**

#### **5.1. Tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi használati szabályok**

- Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy



- a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
  - b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
  - c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
  - d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
  - e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
  - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
  - g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- (2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
  - (3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
  - (4) A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
  - (5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
  - (6) A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
  - (7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
  - (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
  - (9) Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.
  - A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénnyel, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
  - (2) Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
  - (3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
  - Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.
  - A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

- Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
- A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

## **5.2. Dohányzás**

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- A Pécsi Nemzeti Színház épületeiben dohányozni tilos! A kijelölt dohányzó helyek a művészbejáróktól 5 m-re lévő szabad területek, melyeket „Dohányzóhely” felirattal kell ellátni.
- Dohányozni nem szabad olyan szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- A dohányzásra kijelölt helyen megfelelő számú, nagyságú, térfogatú nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni (pl. fém, üveg, stb.). A rendszeres és biztonságos ürítéséről szükség szerint gondoskodni kell. A dohányzó helyen gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről, és mindig rendet kell tartani.
- Tilos a hamutartók tartalmát papírkosárba üríteni! A hamutartó tartalmát, az elhasznált dohányneműt, a hulladéktárolóba való kiürítés előtt le kell hűteni, például: vízzel.
- A dohányzó helyet „Dohányzásra kijelölt hely” felirattal ellátott szabvány szerinti táblával kell jelölni. A dohányzó helyet égő cigarettával elhagyni nem szabad.
- A nemdohányzók védelmének érdekében kizárólag csak a kijelölt dohányzó helyen szabad dohányozni, az épületeken kívül.

## **5.3. Tárolás, raktározás, szállítás szabályai**

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- (2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
- (3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- (5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- (6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén
- a) 200 m<sup>2</sup> feletti tároló helyiség földem- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
- b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

- c) a tárolt anyag és a füstkötény között 1 méter távolságot kell tartani.
- Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb a 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

	<b>A</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	A helyiség alapterülete (m <sup>2</sup> )	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok aeroszol megengedett mennyisége ( <b>liter</b> )	III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége ( <b>liter</b> )
2	0-50	<b>10</b>	<b>30</b>
3	50-500	<b>20</b>	<b>40</b>
4	500-	<b>30</b>	<b>60</b>

- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.
- (2) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzen elő jelentős veszélyt a környezetre.
- (3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.
- (4) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- (5) Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- (6) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

### **5.5. Iroda és irodai jellegű tevékenység tűzvédelmi használati szabályai**

- A helyiséget csak a használatba vételi, működési, stb. engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- Az irodában csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad használni.
- Az irodában keletkezett hulladékot, éghető anyagot folyamatosan, de legalább naponta a műszak befejezésekor el kell távolítani.
- Az irodában tűzveszélyes tevékenységet csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai szerint szabad végezni.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni, a használati, kezelési utasításban foglaltak megtartásával.

- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A fűtőberendezésen és vezetékén éghető anyagot (papír, ruha stb.) elhelyezni tilos.
- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A létesítményben a jogszabályi, szabványi előírásoknak megfelelő elektromos világítást, berendezést szabad használni.
- A villamoshálózatot, elektromos berendezéseket csak méretezésüknek megfelelően szabad terhelni.
- A villamos- és világító berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.
- A világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A villamos világítótest és az éghető anyag között a használati utasításban előírt távolságot kell betartani, azaz minimum 50 cm-t.
- Az anyagokat elektromos kapcsolóktól, dugaszolóaljzattól 30 cm távolság megtartásával kell elhelyezni.
- A meghibásodott villamos berendezést használni tilos.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A gép használójának be kell tartania a gépek, berendezések biztonságos használatra vonatkozó technológiai illetőleg kezelési utasításában foglaltakat.
- A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy a teremben tartózkodók biztonságosan közlekedhessenek, eltávozhassanak. A közlekedési utak szélessége ennek érdekében 1 méter legyen.
- Az üzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtóit lezárni, amelyben emberek tartózkodnak.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a villamos berendezés kapcsolóját, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A tevékenység közben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell, szüntetni.

#### **5.6. Járművek tűzvédelmi használati szabályai**

- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- Gépjármű épület kapualjában – a családi házak kivételével – nem tárolható.
- Gépjármű udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső függőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter távolságra helyezhető el.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtani, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el
  - a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével
    - aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,
    - ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
    - ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,
  - b) sűrített földgáz üzemanyag esetén

- ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,
- bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.

### **5.7. Lépcső, előtér, közlekedők:**

- A területeket, teljes terjedelmükben a szabad mozgásra, közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani és átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- A folyosókon, szintenként, az onnan nyíló helyiségekben tárolt anyag oltására alkalmas, az előírásoknak megfelelő számú (de legalább egy darab) tűzoltó készüléket kell felszerelni könnyen hozzáférhető helyen és az azonosításra (láthatóságra) vonatkozó jellel megjelölni.
- A biztonsági világítás és irányfény jelző berendezés működő képességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzési naplót kell vezetni, amennyiben a rendszer működése bizonytalan, a javításokat azonnal el kell végezteni.

### **5.8. Parkoló**

- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- A Pécsi Nemzeti Színház. közelében található tűzcsapokat gépkocsival eltorlaszolni tilos.

## **IRATTÁRRA VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK**

A helyiséget csak iratok tárolására szabad használni. A tárolási polcoknak nem éghető anyagból kell készülniük. Az állványok között legalább 80 cm széles közlekedési utat kell biztosítani. A helyiségben elektromos, hőt fejlesztő berendezést (rezsó, kávéfőző, stb.) használni tilos!

Az iratanyagok és a hőt leadó berendezések között legalább 50 cm távolságot kell biztosítani.

Radiátorra és egyéb hőt leadó berendezésre éghető iratanyagokat még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.

Az irattár helyiségében fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.

Tűzoltás céljára a helyiségben legalább 1 db tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani. Az irattárban nyílt láng használata tilos, melyre utaló tiltó feliratot kell a bejáratnál elhelyezni.

Az irattárba csak az oda beosztott és a 1ielépésre jogosult személy léphet be, ott idegeneknek tartózkodni tilos!

## **SZÍNÉSZLAKÁSOKRA VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI ELOÍRÁSOK**

A közlekedési utakat, folyosókat, kijáratokat állandóan szabadon kell tartani, leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az épület területén keletkező tüzek oltására legalább 1db 6 kg-os porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.

Takarításhoz, mosáshoz tűzveszélyes folyadékot vagy anyagot használni TILOS!

Éghető anyagot a tüzelő- és fűtőberendezés 1 m-es, központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének 30 cm-es körzetén belül nem szabad elhelyezni.

Villamos berendezések szerelését csak szakképzett személy végezheti.

Eloított dohányt papírkosárba üríteni, égő dohányt, gyufaszálat olyan helyen letenni vagy eldobni, ahol az tüzet okozhat, nem szabad.

TILOS a fekvőhelyen való dohányzás. \*/villamos-, gáz-, és gázüzemű berendezéseken TILOS bármilyen egyéni alakítást végezni. A lakótér elhagyása után minden olyan körülményt meg kell szüntetni, mely tüzet okozhat. A villamos fogyasztókat — az állandó jelleggel üzemeltetett berendezések (pl. hűtőszekrény) kivételével — ki kell kapcsolni.

A lakásokban a tűzvédelmi szabályok betartásáért a lakók egyetemleges felelősséggel tartoznak.

### **SZÍNHÁZTEREMRE VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI ELOÍRÁSOK**

A termekben tartott műsoros előadás, kiállítás, filmvetítés vagy bármilyen egyéb rendezvény során a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A teremben mindennemű előadást, vagy a közönség előtt tartandó bármilyen rendezvényt csak akkor szabad megkezdeni, ha a színház ügyeletes erre a nyitási engedélyt kiadta.

Az engedélynek mindazon tűzvédelmi előírásokat tartalmaznia kell, amelyet a rendezvény ideje alatt be kell tartani.

A nézőtéri részen pótszékeket elhelyezni tilos!

A közlekedést akadályozó tárgyakat a nézőterre bevinni nem szabad, azokat a ruhatárban kell elhelyezni.

A termék ajtóit, ill. a vészkijáratokat, az épületek be- és kijáratait a rendezvény ideje alatt lezárni tilos. A gyors és egy mozdulattal történő nyitás lehetőségét mindenkor biztosítani kell.

A hang- és fénytechnikai vezérlőben 1-1 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Az áramtalanítás lehetőségét a terem szerkezeti felosztásának megfelelően külön-külön kell biztosítani. A technikai helyiségekben dohányozni tilos. A technikai helyiségekben anyagtárolás tilos.

Az ügyeletes a rendezvény ideje alatt az épületet nem hagyhatja el, rendezvény után köteles a helyszínt felülvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz vagy baleset okozója lehet.

A tűzvédelmi szabályok betartásáért a szolgálatban lévő ügyelő teljes felelősséggel tartozik.

## **SZÍNHÁZI RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELOÍRÁSOK**

Idegen szerv részéről tartandó eladáson, rendezvények, stb. esetén a bérleti szerződés kell, hogy tartalmazzon felhívást a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és jelen tűzvédelmi szabályokban foglalt előírások maradéktalan betartására. Ezen túlmenően a szerződéseknek tartalmaznia kell mindazon tűzvédelmi előírásokat is, amelyek az előadások rendjét és a szolgálat zavartalan ellátását hivatottak biztosítani.

A szerződésben foglaltakról, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi előírásokról az idegen szerv köteles bizonyíthatóan tájékoztatni saját személyzetét.

A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és főpróbán jelen kell lenni az intézmény ügyvezető igazgatóját képviselő intézkedésre jogosult felelős vezetőnek.

Eladáson, díszletes próbán jelen kell lennie egy olyan személynek, aki a villamos berendezés használatában jártas, a tűzvédelmi és biztonsági tudnivalókról kioktatott, továbbá egy olyan személynek is, aki az intézkedésre jogosult.

Minden előadáson, főpróbán díszlettel és világítással tartott próbán egyidejűleg jelen kell lennie egy színpadi (színpadmester, egy világítási, fővilágosító) szakembernek.

Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon.

Előadás befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávozása után következőkben kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni az alábbiakban meghatározott helyiségeket, illetőleg helyeket:

- A nézőteret, valamint a közönség által használt valamennyi kapcsolódó helyiséget (pl. büfé, előterek, folyosók, "stb.) a nézőtéri személyzet, a színpadi rész, valamint azokhoz kapcsolódó és az előadás alatt használt egyéb helyiségeket az ügyelő és színpadmester ellenőrzés során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet.

A Színház színpadán tartandó rendezvények alkalmával a világosító fülkében a rendezvények ideje alatt - a következőkben meghatározott személyek tartózkodhatnak:

- fővilágosító
- mindenkori táblás (szabályozó kezelő)
- ellenőrzésre jogosult személyek

### **SZÍNPADRA VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK**

A színpadon szükséges díszletek és kellékek elhelyezését úgy kell eszközölni, hogy a színpadi biztonsági berendezések, vasfüggöny kezelési helye, záporberendezés indító helye, előfüggöny locsoló nyitószerkezetének helye, valamint tűzoltó felszerelések (pl. tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltó takarók), könnyen hozzáférhetően biztosítva legyenek.

A biztonsági vasfüggöny színpadot érintő síkjában előadás alatt vagy egyéb alkalommal nem szabad olyan tárgyat elhelyezni, amely a függöny leeresztését, ill. a teljes zárást akadályozza.

A színpad belső részének kiképzésénél, valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosító hidakat, a színpadi világítási berendezés központi tartószerkezetét nem éghetd, ezek burkolását pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani.

Előadások és próbák alkalmával úgy kell megállapítani a közreműködők számát, hogy legfeljebb egy személy jusson a színpadi alapterület minden négyzetméterére. A létszámba nem számíthatók be a színpadon állandó szolgálatot teljesítő személyek, az alapterületbe pedig a hátsó és oldalterületek.

A fentiek alapján előadások és próbák alkalmával a közreműködők maximális létszáma a színház színpadán 86 fő. Fedett zenekari ároknál + 30 fő. Összesen 116 fő.

Tűzveszélyes folyadékkal nem szabad bekenni díszleteket, kellékeket, munkakarzatokat és hidak padozatát. A színpad padozatának olajmázolással való kezelése csak indokolt esetben végezhető el. Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon.

A szereplők csak az ügyelő hívására jelenhetnek meg a színpadon. Idegen személynek és családtagnak színpadon tartózkodni tilos. A darabban résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.



Esetenként a szerep követelményeinek megfelelő tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön, írásos engedélyt kell kérni a színház ügyvezető igazgatójától, illetve a tűzvédelmi megbízottól. A megadott engedélyt a mindenkori ügyelőnél lévő tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni. A tűzveszélyes cselekmény engedélyében fel kell tüntetni a nyílt láng használatának pontos helyét, idejét és a használt anyagot.

A tűzveszélyes cselekmény végzésével kapcsolatos eseti tűzveszélyes előírásokra bizonyíthatóan ki kell oktatni a tűzveszélyes cselekményt végző személyt. A színpadi nyílt láng használata esetében megfelelő számú vizes tároló edény helyezendő el a színpadon, ahol egy erre megfelelően kioktatott személy a szereplőtől átveszi a tűzveszélyes anyagot, és azt láng mentesíti, illetve kioltja. Ha a láng nem a színpadon gyújtandó meg, hanem már a színpadra történő bemenetelnél, akkor azt csak az erre kijelölt személy gyújthatja meg.

Minden esetben pontosan meghatározandó az égő anyaggal történő színpadi bemenetel és kijövetel, valamint a színpadi járás helyei.

Ezt a helyet, illetve helyeket és elhelyezett vizes edényt a színpadra menő művésznak az ügyeletes ügyelő köteles megmutatni. Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak az égő tárgytól megfelelő távolságra legyenek.

Színpadon viasz, vagy stearin gyertya, vagy bármilyen világítási eszköz (gyertyatartó, falikar, felhúzható csillár, stb.) csak abban az esetben használható, ha a gyertyák használat közben nem kerülhetnek könnyen gyúló anyagot: közelébe. Falikar alkalmazása esetén a gyertya a díszletfalhoz nem lehet közelebb 30 cm-nél, továbbá azt úgy kell rögzíteni, hogy az égő gyertya elmozdulás esetén se kerülhessen közelebb a díszletfalhoz. Az égő gyertyák legfeljebb csak 2 m-re közelíthetik meg e díszletmennyezetet, vagy bármilyen éghető díszletek függőleges irányban.

Fáklya a színpadon csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett használható. Ha a színpad mögött szereplők részére készítenek égő fáklyákat, azok meggyújtását, illetve használat utáni eloltásukat csak az ezzel megbízott és kioktatott személyek végezhetik. A 3 m-nél alacsonyabb díszlet alatt égő fáklyával tartózkodni tilos. Tűzveszélyes folyadékkal táplált fáklyák és szurokfáklyák alkalmazása tilos.

Lánggal égő világítási eszközt 12 évnél fiatalabb szereplő gyermek kezébe adni tilos!

Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést tápláló anyagok olyan éghetetlen anyagból készített tárgyaknak legyenek elhelyezve, melyekből az esetleg meg folyósodó égő anyag nem folyhat ki. A görögtűzet a legközelebbi díszlettől legalább 50 cm távolságban lehet elhelyezni. Ilyen anyagot a színpadi szereplőknek csak szakképzett pirotechnikus készíthet égő. A stúdiószínpadra értelemszerűen alkalmazni kell ugyanazokat az előírásokat, amelyek a nagyszínpadra vonatkoznak.

**Égésleltető szer használata**

A színházi előadások alkalmával - amennyiben a produkcióban bármilyen tűzveszélyes cselekmény történik - a díszletek éghető anyagait (textil, tüll, vászon, stb.) égésleltető szerrel lángmentesíteni kell.

A lángmentesítést csak arra érvényes engedéllyel bíró személy végezheti. Lehet vállalkozó is.

A lángmentesítést a produkció bemutatása előtt legalább 5 nappal el kell végezni, a lángmentesítés elvégzését megfelelően dokumentálni kell, az igazoló iratot a produkció tűz- és munkavédelmi irataiban kell tárolni, és öt évig megőrizni.

**NÉZŐTEREK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ, KÖZÖNSÉG ÁLTAL HASZNÁLT HELYSÉG EK TÜZVÉDELMI SZABÁLYAI**

A helyiségekben dohányozni tilos!

A nagyszínházi nézőtéren elhelyezett üléseket - páholyülések kivételével - a padozathoz kell rögzíteni. Előcsarnokba széksort, vagy padsort csak rögzített állapotban lehet elhelyezni úgy, hogy a zavartalan közlekedést ne akadályozza. A közönség közlekedésére szolgáló lépcsőkön elhelyezett szőnyeget a padozathoz kell rögzíteni.

A nézőtérnek a közlekedési útba nem eső részein a nézőtérhez közvetlenül kapcsolódó folyosókon, előtereken szekrényt, vitrint csak úgy szabad elhelyezni, hogy a határoló fal síkjába eső tárgyat a padozathoz kell rögzíteni. Minden olyan tárgyat, falikart, amely a biztonságos járást, közlekedést akadályozza, a közönség közlekedésére szolgáló utakon, illetve részeken tilos elhelyezni.

A büféhelyiségekben asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat irányában legalább 1,1 m széles út szabadon maradjon.

## **ELŐADÁSOK KEZDÉSE ELŐTTI NYITÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

Az előadások előtt a közönség részére a színház bejárati ajtóit kinyitni csak akkor szabad, ha tűzvédelmi hiányosság nem tapasztalható.

A nyitási engedélyt a következőkben leírtak szerint szabályozom:

Nyitást minden esetben a mindenkori ügyelő - a nézőtéri felügyelő tájékoztatása mellett - engedélyével lehet csak elvégezni.

- a) A nézőtéri személyzet köteles ellenőrizni a nézőtéren, páholyokban, büféhelyiségekben, valamint személyzeti öltözőkben azt, hogy az előírtaknak megfelelő rend biztosítva van-e.
- b) Az a) pontban előírt ellenőrzéseket az előadások kezdése előtt legalább 30 perccel a nézőtéri személyzet köteles elvégezni.
- c) Nyitási engedély megadása után a nézőtéri felügyelő intézkedik az ajtó kinyitására az alábbiak szerint.
- d) Ki kell nyitni a főbejáratot, továbbá a jobb és bal oldali bejáratok ajtóit.
- e) Gondoskodni kell arról, hogy a vészkijáratok ajtóit nyitott állapotban legyenek, és nyithatóan működjenek.

A nézőtér nyitása előtt - amennyiben az a) pontban előírt ellenőrzés elvégzése során minden rendben van - a nézőtéri felügyelő köteles meggyőződni arról, hogy az ügyeletes ügyelőnél lévő „TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT”-ot annak aláírására kötelezett személyek aláírták.

Amennyiben a „TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT”-ot az arra kötelezett személyek közül valaki nem írta alá, ebben az esetben szólnia kell az ügyelőnek, hogy szólítsa fel a mulasztást elkövető személyt feladatainak azonnali elvégzésére, és az aláírás azonnali megtételére.

Ezután, amennyiben a „TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT” aláírásának megtételéről meggyőződött, azt rendben találta - az előadás megkezdése előtt 30 perccel az ügyelő nyitási engedélyt ad a nézőtér nyitására.

Amíg a közönség a színházban tartózkodik, kijáratok ajtókat lezárni nem szabad.

## **6. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA**

**Tűzveszélyes tevékenység:** az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

### **6.1. Általános feltételek**

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés, forrasztás, fáklya használata, stb.) – a saját tulajdonban lévő épület kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. Lásd: **1. számú melléklet**.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti **létesítmény vezetőjével** vagy **megbízottjával** egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell
  - a) a tevékenység időpontját,
  - b) helyét,
  - c) leírását,
  - d) a munkavégző nevét,
  - e) és – tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát,
  - f) valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Az engedélyt 3 példányban kell kiállítani. Az egyik példányt az engedélyt kiadó, a másik példányt pedig a tevékenységet végző dolgozó köteles megőrizni 1 hónapig és ellenőrzéskor felmutatni. A harmadik példány a tűzvédelmi irattartóban marad. Külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedélyt, a munkát végző illetékes személye adja ki, de ezt a munkát megrendelő vezetővel láttamoztatni kell, aki szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles ezt, kiegészíteni.
- Jogszámban meghatározott szakvizsgálóhoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző személy, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a

munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

## **7. A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK**

### **7.1. Tűzvédelmi oktatás**

- Valamennyi dolgozót a **munkába lépés előtt**
  - a) **előzetes**, (lásd: **2. számú mellékletet**) majd azt követően munkakörének megfelelő,
  - b) **időszakos**, illetve **ismétlődő tűzvédelmi oktatásban**, továbbképzésben kell részesíteni.
- Az **ismétlődő oktatást, továbbképzést évente** meg kell tartani.
- Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani tüzeset után.
- A Pécsi Nemzeti Színház területén dolgozó személyek oktatását az Ügyvezető szervezi meg, és a vezető által megbízott személy végzi.
- A tűzvédelmi **oktatásban** legalább az **alábbiakra kell kitérni**:
  - a) *a munkahely helyi sajátosságaira és, a kockázatokra,*
  - b) *általános tűzvédelmi ismeretekre,*
  - c) *a tűzvédelmi szabályzat alapján a megelőző tűzvédelmi előírások vonatkozó részeire,*
  - d) *a megelőző tűzvédelmi használati szabályokra (elektromos berendezések, raktározás, tárolás, közlekedési, menekülési utak, stb.),*
  - e) *az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységekre,*
  - f) *a munka befejezésekor a helyiségek és a munkaterület elhagyásakor elvégzendő illetve ellenőrizendő tűzvédelmi teendőkre,*
  - g) *a tűz esetén követendő magatartásra,*
  - h) *a tűzjelzés módjára és tartalmára,*
  - i) *a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések használatára,*
  - j) *a tűzvédelmi rendelkezések, jogszabályi előírások megszegésének következményeire.*
- A tűzvédelmi oktatás végrehajtását, oktatási naplóban kell rögzíteni.

### **7.2. Tűzvédelmi szakvizsga**

- A Pécsi Nemzeti Színház területén **vannak olyan munkakörbe foglalkoztatott és dolgozó személy, akinek a 45/2011. (XII. 7.) BM** rendelete szerint **tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.**

### **7.3. Tűzvédelmi szakfeladatok**

- Tűzvédelmi szakfeladatokat ellátó szerződéses gazdálkodó szervezet szakemberei rendelkeznek a jogszabályi előírásokban meghatározott tűzvédelmi képesítésekkel.

## **8. A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZJELZÉssel, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI**

### **8.1. Munkavállalóknak a tűzjelzéssel kapcsolatos feladatai**

A **Pécsi Nemzeti Színház** tevékenységi területén, ha bárki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, arról tudomást szerzett, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni a munkavállalóknak, vendégeknek, vásárlóknak és egyéb a területen bent tartózkodóknak (pl. külső vállalkozók, ügyfelek, stb.) valamint az épület környezetében tartózkodóknak.

A tüzet a hivatásos tűzoltóságnak a ☎ **105, vagy 112** -es telefonszámon kell jelezni.

#### **Tűzjelzés lehetséges módjai**

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles:

- Élőszóval a környezetét riasztani (hangos kiabálással, tűzilármával: **Tűz van! Tűz van!**)
- Telefonon bejelenteni a tűzoltóságnak a ☎ **105, vagy 112** -es telefonszámon
- Telefonon jelenteni:

**Munkaidőben keletkezett tűz esetén:**

az Igazgatóságot a 672-es számon, vagy az ügyvezető Igazgatót a +36 20/335-0233-as telefon. számon.



- a műszaki vezetőt a 635-ös számon, vagy a +36 20/495-2606-os telefonszámon.
- a műszaki osztályt a 664-es számon, ahol az ott dolgozók tovább riasztják az üzemeltető tárvezetőket, az ügyelőköt, színpadmestereket, műszaki ellátókat, szolgálatot valamint a biztonsági szolgálat tagjait (portaszolgálat).

**Munkaidő túl, hétvégén, munkaszüneti napokon:**

- az ügyvezető igazgatót a +36 20/335-0233-as telefonszámon.
- a műszaki vezetőt a +36 20/495-2606-os telefonszámon.

1.2. továbbá jelenteni a megbízott tűzvédelmi szolgáltatónak

**Tűz Partner Kft.**

 +36 70/379-0676  
 +36 30/593-4995

A tűzjelzés alkalmával a 📞 **105, vagy 112** -es telefonszámon a bejelentést végző személynek az alábbiakat kell közölnie:

- **a tüzeset, káreset pontos helyét, címét,**
- **mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,**
- **van-e emberélet veszélyben,**
- **a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.**

**A létesítmény nem kötelezett a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, Tűzriadó Terv elkészítésére.**

## **8.2. Munkavállalóknak a tűzoltással kapcsolatos feladatai**

**Tűzoltási feladat:** a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása, és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.

### **Tűzoltáshoz kapcsolódó fontos információk:**

Az létesítményben tűzoltó készülékek találhatóak.

Tűzoltáshoz vízvételel:

A létesítmény területén fali tűzcsapok, záporozó, függönylocsoló található.

### **A tűz oltásának lehetséges eszközei:**

#### **a) Tűzoltó készülékek használata**

Tűzoltó készülék fogalma: olyan eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben lévő nyomás hatására, irányíthatóan a tűz fészkeire lehet kilövellni; a kezdeti tüzek oltására alkalmas eszköz.

A tűzoltó készülék használata esetén ügyeljünk a következőkre:

- A tüzet szélirányban oltsuk.
- Előről hátrafelé és letről felfelé oltsunk az égő anyagra irányítva a lövőkét (tömlőt) vagy szórófejet.
- A tüzet ne oltsuk meg 1 m-nél közelebről.
- Hatásosabb a tűz oltása, ha egyszerre (nem egymás után) több tűzoltó készüléket használunk.
- A használt tűzoltó készüléket azonnal – újratöltés céljából – el kell a helyszínről szállítani.
- Égő ruházatú embert tűzoltó készülékekkel oltani tilos.

#### Porral oltó tűzoltó készülék használata

- A készenlétkben tartási helyéről a tűz oltására alkalmas távolságra szállítjuk a készüléket.
- Eltávolítjuk a szállítási biztosítékot
- A lövőkét (tömlőt) a tűzre irányítjuk.
- A nyomókarral lenyomásával elindítjuk a készüléket, mely szakaszosan is működik.
  - Az épületben 6 kg-os A, B és C típusú valamint elektromos tüzek oltására alkalmas porral oltó készülékek vannak készenlétkben tartva. (A – szilárd anyagok tüzei, B – éghető folyadékok tüzei, C – éghető gázok tüzei)

#### Szendioxiddal oltó tűzoltó készülék használata

- A készenlétkben tartási helyéről a tűz oltására alkalmas távolságra szállítjuk a készüléket.
- Eltávolítjuk a szállítási biztosítékot
- A hősórót a tűzre irányítjuk.
- A nyomókarral lenyomásával elindítjuk a készüléket, mely szakaszosan is működik.

#### **b) Tűzcsapok használata**

A fali tűzcsapok használata előtt a helyiséget/épületet áramtalanítani kell: feszültség alatt álló berendezéseket vízzel oltani TILOS!

### A fali tűzcsapok használata

- A fali tűzcsapszekrény ajtó nyitása után a sugárcsövet és a tömlőt kifordítjuk.
- Ellenőrizzük, hogy a sugárcső zárt állapotban legyen.
- A tömlőt nyomás alá helyezzük: megnyitjuk a csapot.
- A tömlő végét húzva megközelítjük az oltandó tüzet. A tömlő hossza 20 m.
- A sugárcső megnyitásával elinduló vízugarat a tűzre irányítva megkezdjük a tűz oltását.

Tűz vagy katasztrófa esetén, a tűzoltóság helyszínre érkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelésekkel, tűzoltó készülékekkel.

Az épületben tűzoltó készülékek vannak kihelyezve, jól látható helyen.

Az épületekben a fali tűzcsap szerelvény szekrényében 20 méteres tömlővel lehet oltani. Áramtalanítás után innen vízzel történhet a tűz oltása.

### **Az épület elhagyásának a módjai:**

Az épületből az alábbi szabadba vezető kijáratok vannak:

- az épületben tartózkodók vagy közvetlenül a szabadba vagy az irodafolyosón keresztül a szabadba vezető kijáraton át tudják a menekülést megvalósítani.

Az épületben tartózkodók a riasztásra kötelesek az épületet elhagyni.

Az épület elhagyást a dolgozók kötelesek ellenőrizni.

A menekülés során, a fogyatékkal élő személyeket fokozott figyelemmel kell kísérni és segíteni kell a menekülésüket.

### **8.3. Munkavállalóknak a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai**

Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása, vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében végzett beavatkozási tevékenység.

#### Mentési feladatok

- elsődleges feladat a személyek mentése, ezen belül a legfontosabb a gyermekek, mozgásképtelen személyek mentése,
- másodlagos feladat a még veszélyeztetett területen tartózkodók mentése a szabadba,
- harmadlagos feladat a gépek, berendezések, kiállítási anyagok mentése,
- negyedleges feladat a különleges értékeket képviselő anyagok /számítógép, laptop, stb./ mentése.
- ügyelni kell arra, hogy a személyek mentése ne akadályozza az oltási feladatokat és viszont.

### **RENDFENNTARTÁS**

#### Rendfenntartás jelentősége

- a pánik kialakulásának elkerülése,
- a mentés és tűzoltás zavartalanságának biztosítása,
- a tüzeset helyszínének őrzése a tűzvizsgálat elvégzéséig,
- a tűz által nem veszélyeztetett területen /épület, stb./ rendszeres tevékenység folytatásának biztosítása,
- tűz- és káresethez érkező mentőszervek, hatóságok gyors és pontos eligazítása

A tűz észlelését, és a riasztást követően, először a személyek, majd az anyagok mentését kell az illetékes vezető utasításai szerint elvégezni.

A helyszínen tartózkodó vezető meggyőződik, hogy mindenki kimenekült-e az épületből.

### **TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK LEÁLLÍTÁSA**

Az épületben a karbantartás és üzemeltetés során használt technológiákat tűz esetén le kell állítani.

### **ÁRAMTALANÍTÁS**

Az elektromos szekrényekben elhelyezett szakaszkapcsolók alkalmasak a szakaszos áramtalanítására.

Az épület elektromos főkapcsolója felirattal jelölve van.



## **9. A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉT KÉPEZŐ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK MAXIMÁLIS LÉTSZÁMA**

A létesítmény létesítési tervdokumentációja alapján a nagyszínpad egy tűzszakaszon belül 572 fő, kamaraszínpad rész 173 fő befogadására alkalmas.

### **10. JOGKÖVETKEZMÉNYEK**

#### **10.1. Általános előírások**

- Tűzvédelmi bírság szabható ki a **259/2011.(XII.7.) Kormányrendelet alapján.**
- A bírság összege maximum 10.000.000,- Ft lehet, amennyiben a tűzvédelmi hiányosságot nem szüntetik meg, két hónap elteltével ismételtén kiszabható.
- A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
- Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha
  - a) A helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
  - b) jelen szabályzat 2.1. pont szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
  - c) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonzbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik.
- Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja.
- A 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza részletesen, - 50 pontban – az elkövetett szabálytalanságért járó tűzvédelmi bírság legkisebb, és legnagyobb mértékét.

**MELLÉKLETEK****1. sz. melléklet, Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez**

Munkát elrendelő szervezeti egység, személy: .....

**ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE**A munkavégzés helye: .....

<u>A munkavégzés ideje:</u>	201...	hónap	nap	órától
	201...	hónap	nap	óraig

A munkát végzők neve: .....

beosztása: .....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: .....

Az engedélyezett tevékenységírása:

.....  
.....

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzendő)?

NEM IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata:

.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a **2014. évi 54. számú BM rendelet XVIII. fejezet 91.pontja szerint**, valamint a 201..... év ..... hónap ..... napon megtartott helyszíni felmérés alapján, a nyomtatvány hátoldalán lévő általános, és az alábbi eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:.....  
.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:

.....  
..........  
munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő– tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (amennyiben a munkát külső szerv, vagy személy végzi.)

.....  
..........  
a létesítmény vezetője, megbízottja

A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok:

.....  
munkát végző aláírása.....  
munkát végző aláírása

A tevékenységet befejeztem, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam, minden olyan körülményt megszüntettem, ami tüzet okozhat. A helyszínt 201... ..... hó ..... nap ..... óra perckor a létesítmény vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek átadom.

.....  
munkát végző aláírása  
Átadó.....  
a létesítmény vezetője, megbízottja  
Átvevő

**TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI**

1. A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A hegesztőnek és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát végzőnek a tevékenységhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani.  
*Ha ez nem lehetséges, akkor:*
  - hőszugárzás ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni;
  - izzó anyagok fröcskölődésekor az éghető anyagokat, például vizes ponyvával való letakarás, a veszélyeztetett környezetet vízzel való felloccsolása, a szikrák, izzó anyagok éghető anyagokhoz való jutásának nem éghető spanyolfallal történő megakadályozása lehet egy-egy megoldás.
4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.: izzó parázs, felmelegedett anyag lehűtése, tüzelőberendezésben a tűz eloltása, stb.).
6. Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.
7. Az írásbeli engedély kiadásának kötelezettségét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő.

3 példányban kel kitölteni:

- 1. példány a munkát végző dolgozónak kell kapni, amit a munka befejezése után visszaad az engedélyt kiadónak (aki csatolja a második példányhoz).
- 2. példány munkát elrendelőnél marad.
- 3. példány a tűzvédelmi iratanyagok között tárolandó.

**2. sz. melléklet, Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról nyilatkozat****DOLGOZÓ TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁRÓL NYILATKOZAT**

Név: .....

Lakcím: .....

Szül. idő, hely.: .....

Anyja neve: .....

Munkahelye: .....

Beosztása: .....

Alulírott igazolom, hogy 20..... év ..... hó..... napján a szakmám, illetve a tevékenységem, foglalkozásom stb. adottságának és beosztásomnak megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesültem.

Az oktatás kiterjedt:

- a tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira, megelőzésére,
- a munkahely és munkafolyamatok tűzveszélyére, a dohányzási tilalomra, a dohányzó helyek kijelölésére,
- a tűzvédelmi szabályzatban előírtakra, és a megfelelő tűzvédelmi rendelkezésekre,
- a tűzmelegelőzési használati szabályokra (villamos berendezések, közlekedési és menekülési utak, tárolás, raktározás szabályaira, dohányzás, stb.),
- a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó tervben meghatározott feladatokra,
- a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó készülékek használatára, működtetésére, kezelésére,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogi és munkaköri következményeire,
- a tűzjelzés módjára, a riasztás jelére, a tűzoltóság hívószámára, a jelzés adataira és a tűz esetén értesítendő címére,
- a munkatevékenység, munkafolyamat tűzveszélyére.

A tűzvédelmi feladatokat az oktatott megértette, a kapott oktatást elsajátította, a munkavégzése során felelőssége tudatában azt maradéktalanul megtartja.

Az oktató visszakérdezés során meggyőződött arról, hogy nevezett az oktatáson az elhangzottakat megértette, elsajátította. Az oktatásban való részvételemet az aláírással igazolom.

Kelt: Pécs, 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
oktató aláírása.....  
oktatott aláírása

**3. számú melléklet, Tűzvédelmi üzemeltetési napló**

# TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ  
Nonprofit Kft.**

**Telephely: 7621 Pécs, Színház tér 1.**



**20....**

Munka- és tűzvédelmi szolgáltató: Tűz-Partner Kft.

**ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS****18. melléklete az 54 / 2014. (XII. 5.) BM rendeletnek**

	A	B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) <sup>1)</sup> 12 hónap (+ 1 hónap), <sup>2)</sup> 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

10	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
11		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
13		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
14		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
15		füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
16		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
17		mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
18	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

**TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK NEGYEDÉVES ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS**

54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 18. melléklet, Táblázat 3. sor alapján

Sor- szám	A tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítása				<i>Készenlétben tartói negyedéves ellenőrzés dátuma</i>			
	készenléti helye	gyártási szám	típusjele	OE	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>
<i>Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve, aláírása</i>								

**Jelölések:**

OE = Oltási Egység

Fokozat:

AK = alapkarbantartás

KK = közepkarbantartás

TK = teljes körű karbantartás

54/2014. ( XII. 5.) BM rendelet 128.pont 264. § (1) szerint készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.





**BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS /Menekülési útirányjelző/ **Negyedéves** ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSE ..... év**  
**54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 18. melléklet 12. sor alapján**

**ELLENŐRZÉSI FELADAT LEÍRÁSA:****Havi ellenőrzési feladat**

Az MSZ EN 50172:2005 szabvány 7.2.3 bekezdés szerint és az OTSZ alapján, háromhavonta minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő arra, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít. A vizsgálat alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését. A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.

**MF: Megfelel      H: Hiány      NFM: Nem felel meg**

Sor- szám	Biztonsági világítás helye	Mechanikus vizsgálat	Matrica	Működést jelző fény	Működés	Ellenőrzés időpontja												Megjegyzés
						Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	

<b>Ellenőrzést végezte:</b>	Név:	Aláírás:
<b>Üzemeltető részéről az ellenőrzést tudomásul vette:</b>	Név:	Aláírás:







**4. számú melléklet, Megbízás tűzvédelmi eszköz- berendezés felügyeletére, kezelésére, felülvizsgálatára**

Alulírott ..... , mint a PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetője, megbízom ..... személyt/személyeket az alábbi tűzvédelmi berendezés üzemeltetői ellenőrzéseinek elvégzésére.

- tűzoltó készülék 3 havi ellenőrzése
- tűzoltó vízforrás 6 havi ellenőrzése

Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

..... mint megbízott tudomásul veszem, hogy a tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzését el kell cégeznem az 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján.

Megbízás dátuma:

Megbízott aláírása: